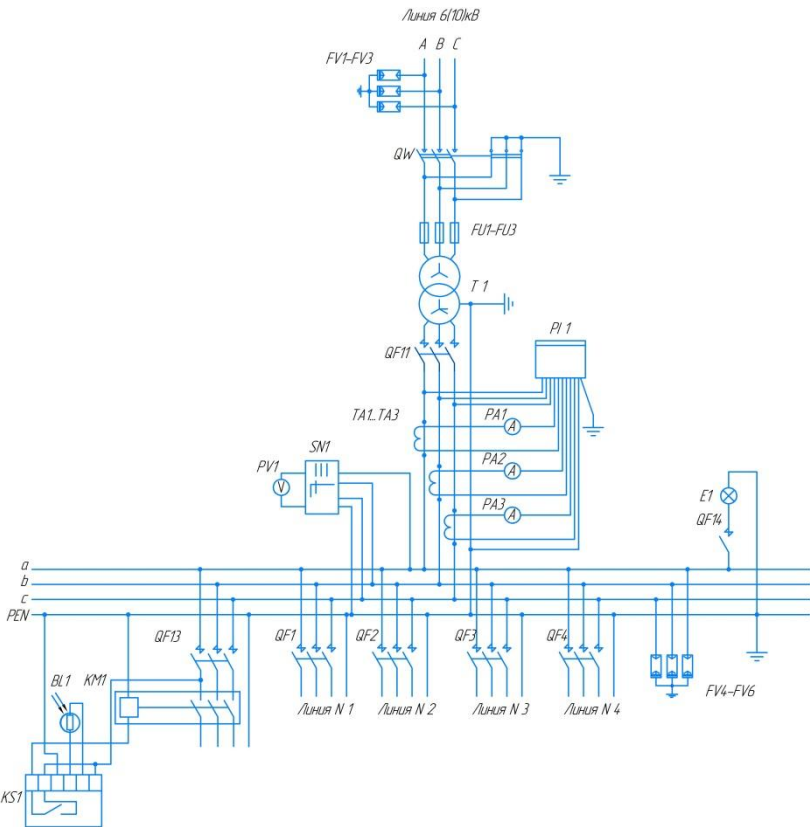


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление комплектной **ОДНО** трансформаторной подстанции мощностью 25-1600 кВА напряжением 6(10) кВ, производства ООО «СибКомплект»

№ п/п	Запрашиваемые данные	ВЫДЕЛИТЬ НУЖНОЕ	Доп. инф.	Однолинейная схема
1	Тип КТПн	проходная тупиковая		
2	Мощность силового трансформатора, кВА	25 40 63 100 160 250 400 630		
3	Схема и группа соединений обмоток трансформатора	Д/Ун-11 У/Ун-0 У/Зн-11		
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)				
4	Номинальное напряжение, кВ	6 10		
5	Исполнение ввода РУВН	Кабель Воздух		
6	Коммутационное устройство линейных ячеек ВН <i>(только для КТП проходного типа)</i>	ВНА-10/630 ВНВР-10/630		
7	Коммутационное устройство ячейки силового трансформатора	ВНА-10/630 РВЗ-10/630		
8	Дополнительно к комплектации разъединитель РЛНД	да нет		
9	Ограничители перенапряжения на стороне ВН	да нет		
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)				
10	Исполнение вывода РУНН	Кабель Воздух		
11	Коммутационное устройство НН	Разъединитель () А Автомат. выкл. () А		
12	Ограничители перенапряжения на стороне НН	да нет		
13	Счетчик учета электроэнергии, тип			
14	Трансформаторы тока: ток, класс точности	()/5) А 0,5 0,5S		
15	Приборы контроля (вольтметр, амперметры)	да нет		
16	Отдельная группа тр-ров тока для приборов контроля	да нет		
17	Фидер уличного освещения	да () кВт нет		
18	Отходящие линии	автоматический выключатель Рубильник		
19	Ток отходящих линий, А	Линия 1 ____ А Линия 2 ____ А Линия 3 ____ А Линия 3 ____ А Линия 5 ____ А Линия 6 ____ А Линия 7 ____ А Линия 8 ____ А		
20	Дополнительно			
21	Количество КТПН данной комплектации ____ шт.			

Примечания:

1. Исполнение ВВ или КВ означает наличие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А, включительно остальные выводы –кабельные.
2. Если, при заявленной комплектации, сумма номинальных токов коммутационных аппаратов отходящих линий (включая фидер уличного освещения), превысит значение номинального тока вводного аппарата, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз и выход из строя силового оборудования и проводников.
3. При положительном ответе на п.16 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТС или ТСЗ), номинальное напряжение сторон ВН/НН (6/0,4 или 10/0,4кВ), группу соединений обмоток (Y/Yn-0; Y/Zn-11; D/Yn-11) и предпочитаемого производителя Трансформатора.

«Согласовано»

Заказчик _____

Наименование объекта _____

Тел. _____ E-mail: _____

Ответственный исполнитель _____

Дата _____